



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2021081801000990

认证委托人: 青岛中阳消防科技股份有限公司

地 址: 山东省青岛市黄岛区(原胶南市)铁山工业园

生 产 者: 青岛中阳消防科技股份有限公司

地 址: 山东省青岛市黄岛区(原胶南市)铁山工业园

生产企业: 青岛中阳消防科技股份有限公司

地 址: 山东省青岛市黄岛区(原胶南市)铁山工业园

产品名称: 缆式线型感温火灾探测器

认证单元: JTW-LD-SF500/105P

内含: JTW-LD-SF500/105P(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-15: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产 品 标 准: GB 16280-2014

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-15: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2021-08-19

发(换)证日期: 2021年08月19日 有效期至: 2026年08月18日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



No: Dz2021200730

中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：青岛中阳消防科技股份有限公司

产品型号名称：JTW-LD-SF500/105P 型缆式线型感温火灾探测器

检 验 类 别：型式试验

国家消防电子产品质量监督检验中心



国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz2021200730

共 12 页 第 1 页

产品名称	缆式线型感温火灾探测器	型 号	JTW-LD-SF500/105P
认证委托人	青岛中阳消防科技股份有限公司	检验类别	型式试验
生产者	青岛中阳消防科技股份有限公司	生产日期	2021 年 4 月
生产企业	青岛中阳消防科技股份有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2021 年 4 月 19 日
样品数量	3 只	检验日期	自 2021 年 4 月 20 日 至 2021 年 7 月 1 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 16280-2014《线型感温火灾探测器》 CCCF-CPRZ-15:2019《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目(除盐雾腐蚀(耐久)试验外)		
检验结论	经检验, 所检验项目符合 GB 16280-2014《线型感温火灾探测器》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2021 年 7 月 16 日		
备注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。		

批准:

[Signature]

审核:

[Signature]

编制:

[Signature]

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021200730

共 12 页 第 2 页

认证委托人	青岛中阳消防科技股份有限公司		
通信地址	青岛市黄岛区（原胶南市）铁山工业园		
联系电话	0532-82125119	传 真	0532-82120119

产 品 照 片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021200730

共 12 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 缆式线型感温火灾探测器
- 2) 类别: 按敏感部件形式分类: 缆式; 按动作性能分类: 定温; 按可恢复性能分类: 可恢复式; 按探测报警功能分类: 探测型
- 3) 型号: JTW-LD-SF500/105P
- 4) 执行标准号: GB 16280-2014
- 5) 生产者: 青岛中阳消防科技股份有限公司
- 6) 生产企业: 青岛中阳消防科技股份有限公司
- 7) 生产地址: 山东省青岛市黄岛区(原胶南市)铁山工业园
- 8) 主要技术参数: 动作温度: 105°C
- 9) 接线端子标注: 有
- 10) 探测器适用环境温度范围: -40°C~70°C
- 11) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 由感温电缆及信号处理单元组成;
- 2) 信号处理单元外形尺寸: 164.0mm×115.0mm×60.0mm;
- 3) 感温电缆直径为 9.6mm;
- 4) 探测器工作电压: DC24V;
- 5) 信号处理单元外壳材质为塑料;
- 6) 试样的标准报警长度为 1.0m;
- 7) 外壳防护等级: IP54;
- 8) 信号处理单元具有 1 个通道, 该通道敏感部件长度为 200.0m;
- 9) 与以下产品配接工作:

沈阳君丰消防电子设备有限公司生产的 JB-QB-SX6001 型火灾报警控制器。

三、产品关键件描述:

感温元件: 感温电缆

型号: SF500/105P

生产者: 青岛中阳消防科技股份有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：青岛中阳消防科技股份有限公司
产品型号：JTW-LD-SF500/105P

No: Dz2021200730
共 12 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	GB 16280-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查试验	5.1.8	满足标准要求。	合 格	/
2	基本功能试验	5.2	满足标准要求。	合 格	/
3	电源性能试验	5.3	满足标准要求。	合 格	/
4	标准温度的定温报警动作温度试验	5.4	动作温度(℃) 1# 107.1 106.9 106.8 2# 108.1 107.2 106.9 3# 107.3 106.5 107.2	合 格	/
5	标准温度的差温报警动作性能试验	5.5	—	—	/
6	定温报警不动作试验	5.6	升温 and 保持期间, 1#、2#、3#试样未发出火灾报警和故障信号。	合 格	/
7	差温报警不动作试验	5.7	—	—	/
8	响应时间及一致性试验	5.8	响应时间 (s) 1# 6 2# 6 3# 7	合 格	/
9	定位性能试验	5.9	—	—	/
10	高温运行定温报警动作温度试验	5.10	1#试样动作温度(℃): 112.3	合 格	/
11	高温运行差温报警动作性能试验	5.11	—	—	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：青岛中阳消防科技股份有限公司

No: Dz2021200730

产品型号：JTW-LD-SF500/105P

共 12 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 16280-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
12	低温运行定温报警动作温度试验	5.12	1#试样动作温度(°C)：109.3	合 格	/
13	低温运行差温报警动作性能试验	5.13	—	—	/
14	环境温度变化条件下的响应性能试验	5.14	1#试样动作温度(°C)：100.1	合 格	/
15	抗拉试验	5.15	满足标准要求。	合 格	/
16	冷弯试验	5.16	满足标准要求。	合 格	/
17	交变湿热(运行)试验	5.17	1#试样动作温度(°C)：108.6	合 格	/
18	高温暴露耐受试验	5.18	3#试样动作温度(°C)：110.2	合 格	/
19	绝缘电阻试验	5.19	2#试样外部带电端子与机壳之间的绝缘电阻值大于 1000MΩ。	合 格	/
20	电气强度试验	5.20	—	—	/
21	射频电磁场辐射抗扰度试验	5.21	2#试样动作温度(°C)：107.3	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业:青岛中阳消防科技股份有限公司
产品型号: JTW-LD-SF500/105P

No: Dz2021200730
共 12 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 16280-2014 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
22	射频场感应的 传导骚扰抗扰 度试验	5.22	2#试样动作温度(°C): 107.3	合 格	/
23	静电放电抗扰 度试验	5.23	2#试样动作温度(°C): 109.4	合 格	/
24	电快速瞬变脉 冲群抗扰度试 验	5.24	2#试样动作温度(°C): 108.3	合 格	/
25	浪涌(冲击) 抗扰度试验	5.25	2#试样动作温度(°C): 108.6	合 格	/
26	工频磁场抗扰 度试验	5.26	2#试样动作温度(°C): 109.5	合 格	/
27	小尺寸高温响 应性能试验	5.27	2#试样响应时间(s): 5	合 格	/
28	SO ₂ 腐蚀(面 积)试验	5.28	满足标准要求。	合 格	/

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021200730

共 12 页 第 7 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

3) 受试设备连接图

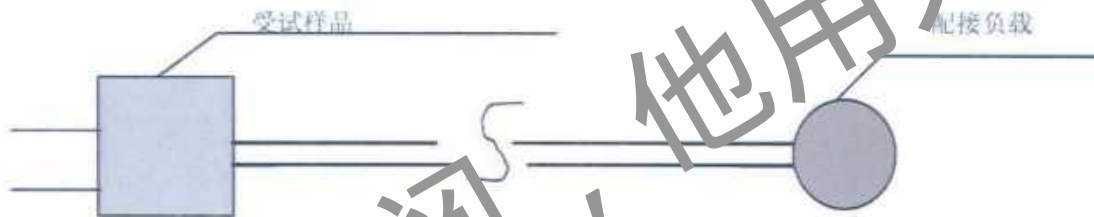

4) 试验布置示意图

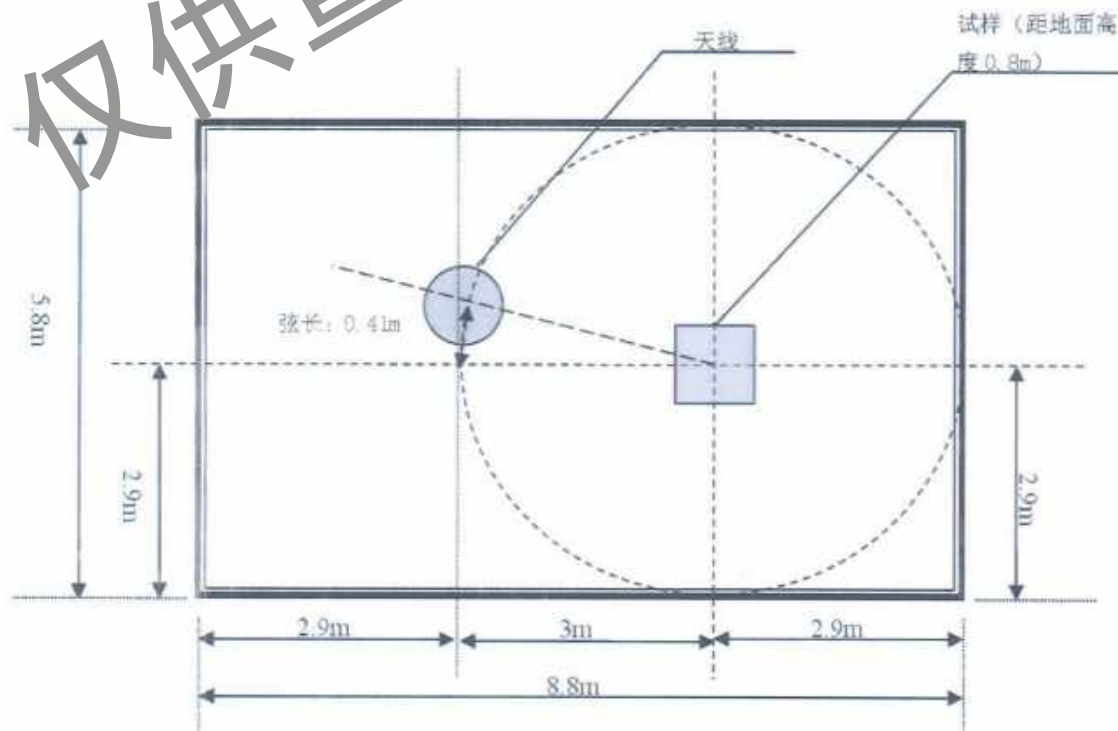

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021200730

共 12 页 第 8 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 电磁屏蔽室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG 4070	合格
电磁注入钳	KEMZ 801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

3) 受试设备连接图

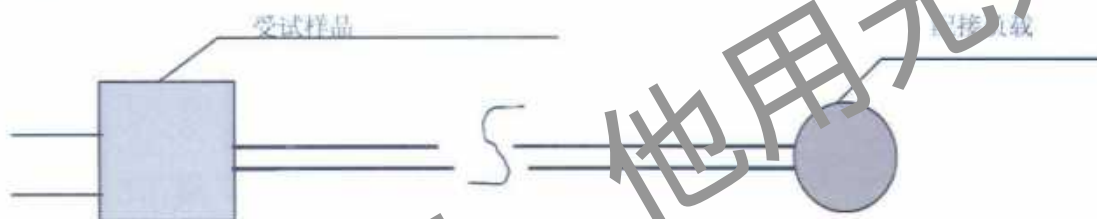

4) 试验布置示意图

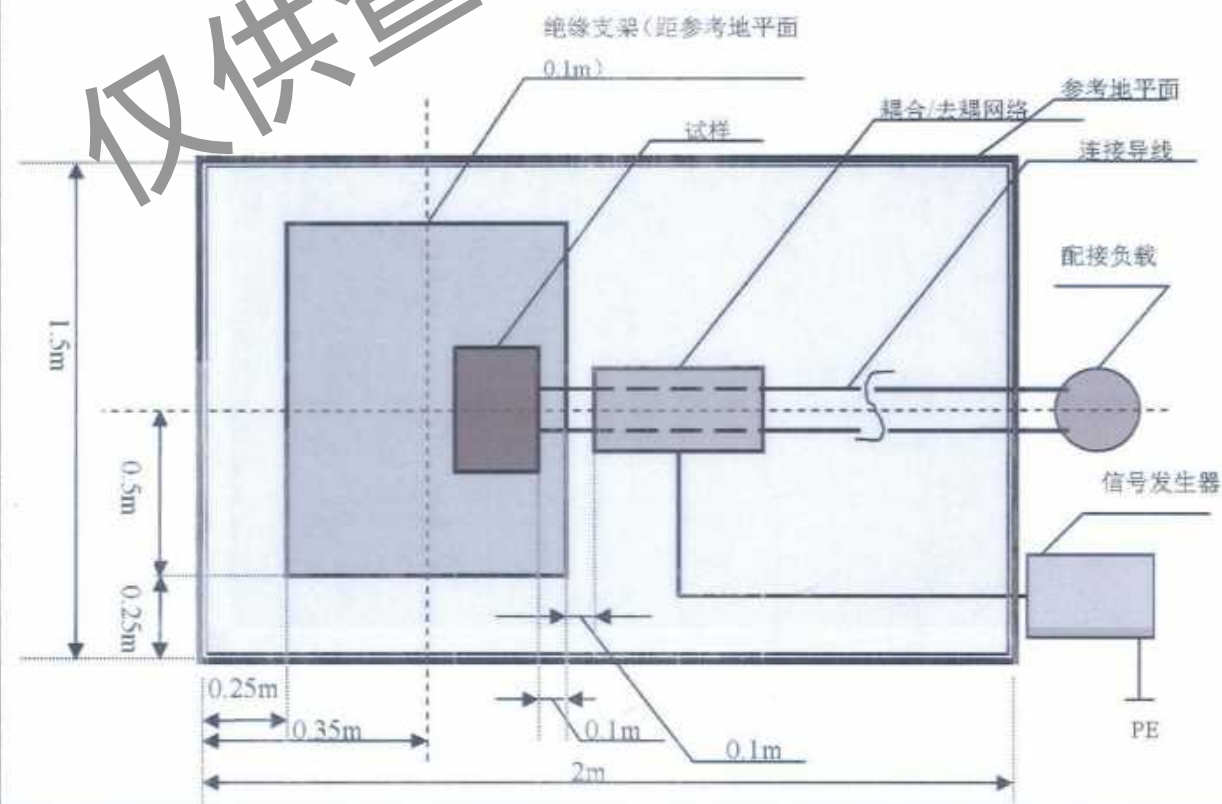

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2021200730

共 12 页 第 9 页

静电放电抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	MSG435	合格

3) 受试设备连接图:



4) 试验布置示意图

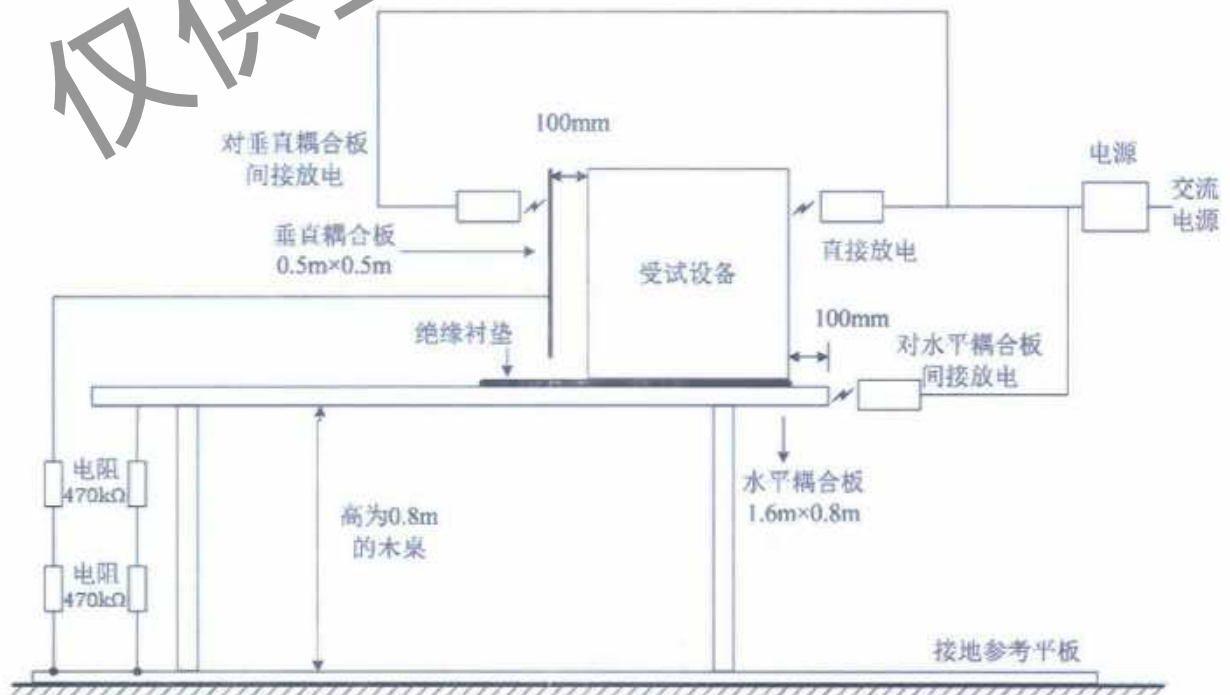

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2021200730

共 12 页 第 10 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合格
容性耦合夹	EFTC	合格

3) 受试设备连接图:

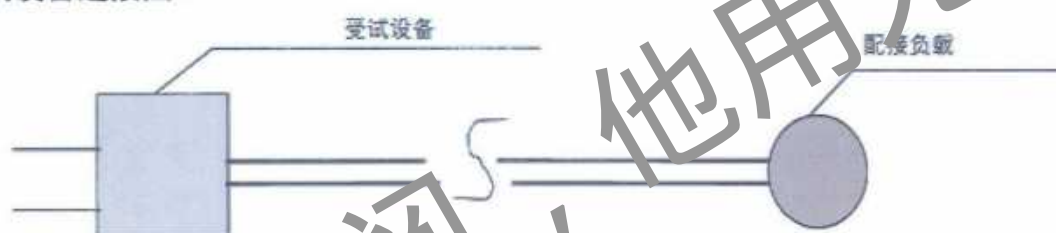

4) 试验布置示意图:

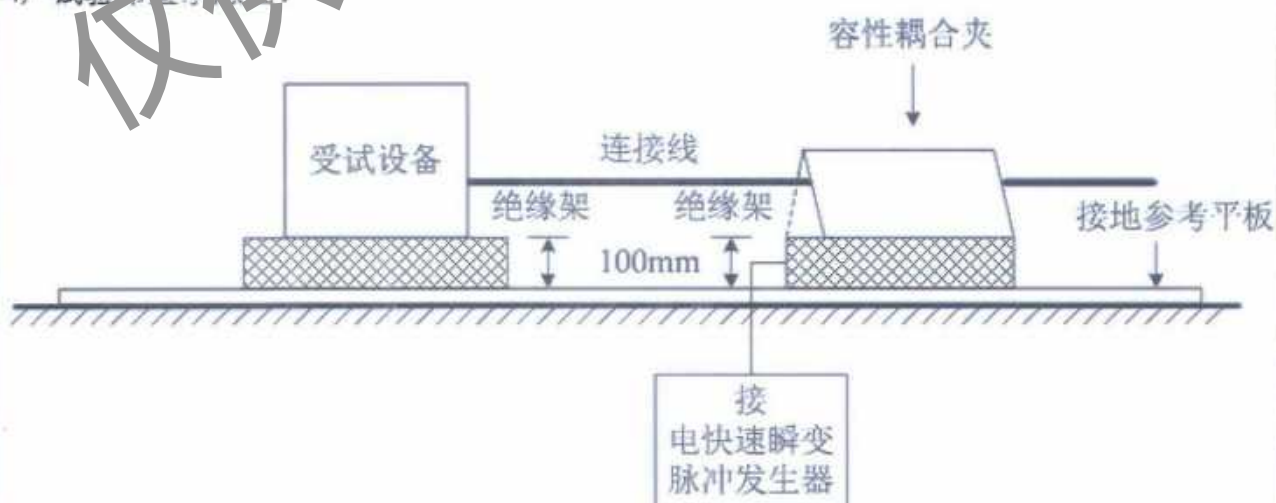

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021200730

共 12 页 第 11 页

浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：试验室
2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合格
耦合去耦网络	CDN 117	合格

- 3) 受试设备连接图



- 4) 试验布置示意图

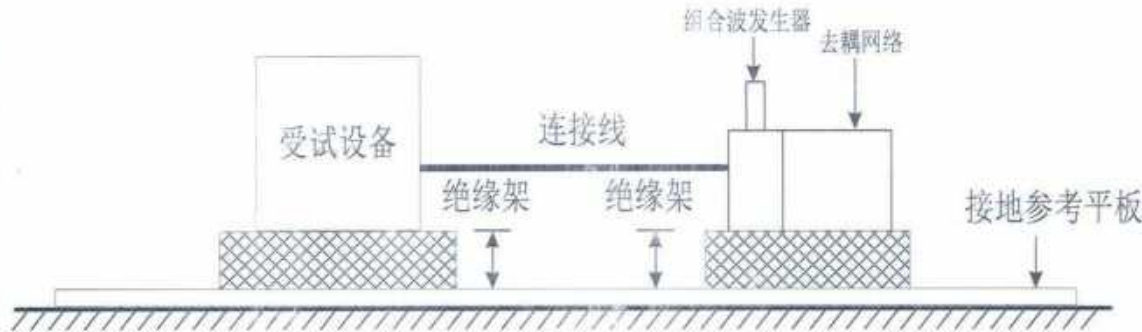

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2021200730

共 12 页 第 12 页

工频磁场抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
工频磁场发生器	PMF-801C	合格

- 3) 受试设备连接图



- 4) 试验布置示意图

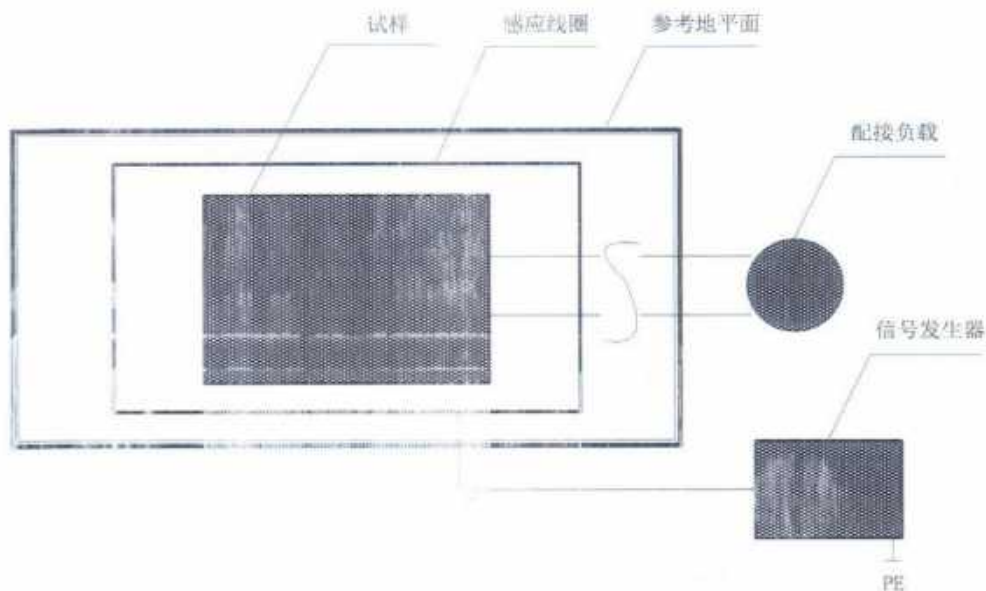

仅供查阅，他用无效



使用说明书

青岛中阳消防科技股份有限公司
地址：青岛市黄岛区铁山工业园
电话：0532-82125119
服务热线：400-6425-119



一、概述

JTW-LD-SF500/105P 缆式线型感温火灾探测器(以下简称探测器)是一种屏蔽型的可重复使用的监测环境温度变化的消防专利产品(中国发明专利 200910161244.7)，主要由信号处理单元(微电脑处理器)、感温线(电)缆、接续部件(终端盒)组成，探测器具有在响应温度报警、输出报警信号的功能。探测器具有良好的环境适应性，能够近距离或贴近保护，在各种潮湿、污染、粉尘的消防探测场所能够高可靠地工作，所以被广泛地应用在仓库、货场、油气输送管道、变压器、皮带输送机及机头、配电盘等消防探测场所。特别适用于电缆隧道、电缆桥架、电缆井内的动力电缆及控制电缆的火警早期预报。

二、工作原理及特点

探测器的感温线缆为温度敏感元件，JTW-LD-SF500/105P 感温线缆由三根分别挤塑热敏绝缘材料的导线绞合而成(其中一根起到增加机械强度作用)，能够对沿着其安装长度范围内任意一点的温度变化进行探测。当温度上升至响应值时，感温线缆线芯间的阻值跃变，导线间就会产生相应信号，再经过单片机微控制器模糊数学的计算方法做出火警判断。

其主要特点简述如下：

1. 感温线缆采用多层屏蔽结构，独立分隔的双层金属屏蔽层抗电磁干扰性能及抗拉、抗挤压性能更强，确保感温线缆在电磁场辐射强度达到 30V/m、工频磁场抗扰度达到 50A/m 时仍可在严酷的电磁环境下稳定工作。
2. 采集模拟量信号综合判断。
3. 满足 GB16280-2014 中 4.18 条小尺寸高温响应性能试验要求和 GB50116-2013 中 12.3.3 条响应火焰规模不大于 100mm 的要求。
4. 在安全温度范围内探测器报警后不损坏感温线缆，感温线缆可重复使用。
5. 具有开路、短路两种故障报警。
6. 微电脑处理器和终端盒外壳采用阻燃材料，抗腐蚀、抗老化。
7. 带手动火警和故障模拟功能。
8. 探测器抗干扰能力强，采用隔离检测以及软件抗干扰技术，可应用于强电磁场干扰的场所。

三、主要技术指标

1. 探测器类别：缆式、可恢复式、定温
2. 定温报警温度、环境温度

型 号	动作温度℃	探测器不 动 作温度℃	微电脑处理器、 终端盒环境温度 范围℃
JTW-LD-SF500/105P	105±10%	75	F (-40~70)

- 3. 最小报警长度：1m
- 4. 最大使用长度：200m
- 5. 感温线缆芯线绝缘电阻：≥10MΩ
- 6. 工作电压：DC24V（85-110%）
- 7. 静态电流≤15mA
- 8. 报警电流≤25mA
- 9. 过流保护动作电流>50 mA
- 10. 报警复位：火警断电复位、故障自动复位
- 11. 状态指示：运行：绿色指示灯闪亮 火警：红色指示灯常亮 故障：黄色指示灯常亮
- 12. 使用环境：相对湿度≤95%，不凝露
- 13. 继电器无源触点输出：火警 DC24V/1A、故障 DC24V/1A
- 14. 外壳防护等级：IP54
- 15. 执行标准：GB 16280-2014

四、结构及安装尺寸

微电脑处理器和终端盒外形示意图如图 1 所示、感温线缆结构外型示意图如图 2 所示。

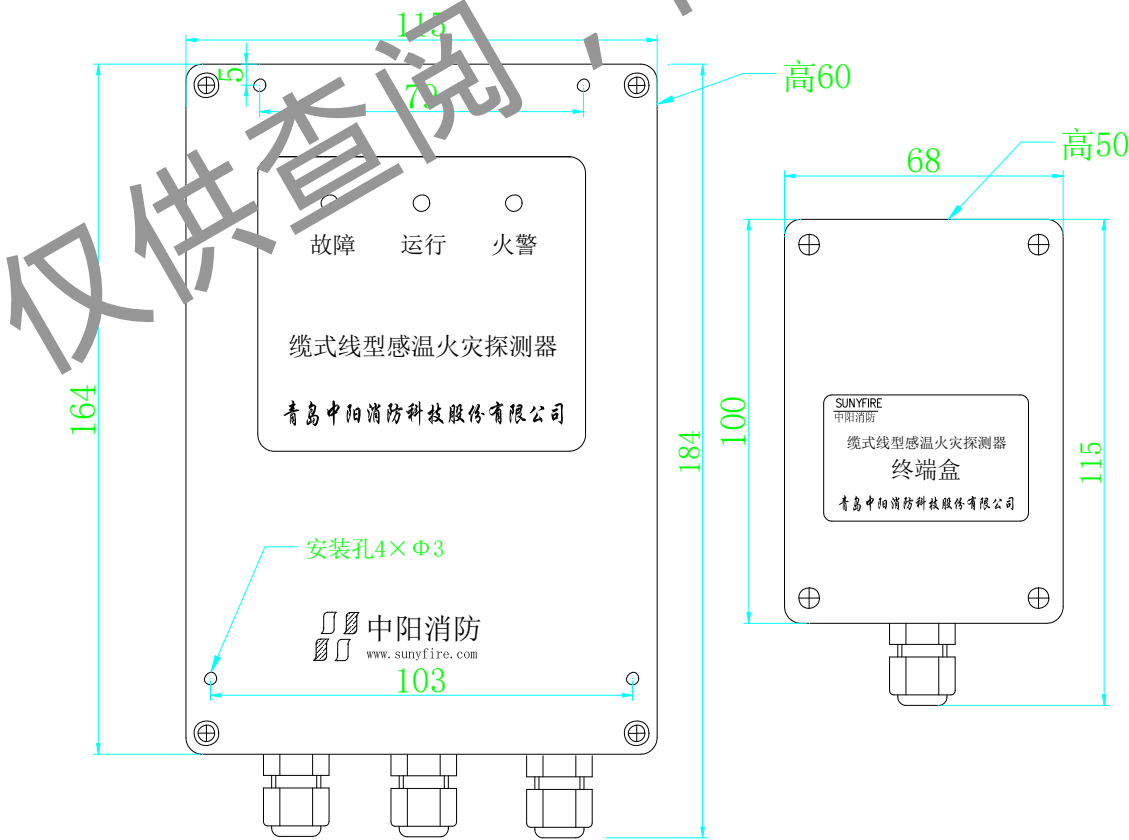


图 1 微电脑处理器和终端盒外形示意图 单位：mm

五、接线与调试

- 1. 按图 3 要求，将 24V 电源线、信号线从防水接头穿入箱体，接入相应的接线端子，感温线缆两端穿入微电脑处理器和终端盒上的防水接头，拧紧防水接头。（感温线缆白色线芯接 LV1 端子，红色线芯剪掉、蓝色线芯接 LV3）
- 2. 通电后，系统自检 20—30 秒后，绿灯闪亮。（频率约 1HZ）
- 3. 手动测试模拟故障：把双排插针 S3（在电路板顶部，如图 4）上的短路环拨下插在第 1 组（中间）插针上，短接后黄灯常亮，故障继电器动作，用万用表测量 Z1、CK1 端子断开，CB 1、Z1 端子导通，测试后拨下短路环故障恢复。
- 4. 手动测试模拟火警：把双排插针 S3（在电路板顶部，如图 4）上的短路环拨下插在第 2 组插针上，短接后红灯常亮，火警继电器动作，用万用表测量 Z2 端和 CK2 端子导通测试后拨下短路环火警恢复。
- 5. 如果要加温测试，可以将感温线缆距离末端 300mm 的 1m 加热，或者在感温线缆上缠绕纸张，同时点燃纸张，当温度达到动作阈值，即可产生火灾报警。测试后的感温线缆剪除后重新与终端盒连接牢固，系统复位（短接一下 S1,或重新上电）。
- 6. 调试完毕，盖好上部盒盖，通电运行。
- 7. 接线说明

(1) 终端盒接线端子如图 2 所示：

序号	端子代号	内容	备注
1	LV1	感温电缆	白色
2	LV2	空	
3	LV3	感温电缆	蓝色
4	G	空	




图 2

(2) 微电脑处理器接线端子如图 3 所示：

序号	端子代号	内容	备注
1	24V+	DC24V 电源输入 “+”	
2	24V-	DC24V 电源输入 “-”	
3	LV1	感温电缆	接白色线
4	LV2	空	
5	LV3	感温电缆	接蓝色线
6	LV4	空	
7	Z3	空	
8	CK3	空	
9	Z2	火警信号公共	火警后闭合
10	CK2	火警信号常开	
11	Z1	故障信号公共	通电后闭合
12	CK1	故障信号常开	
13	CB1	故障信号常闭	


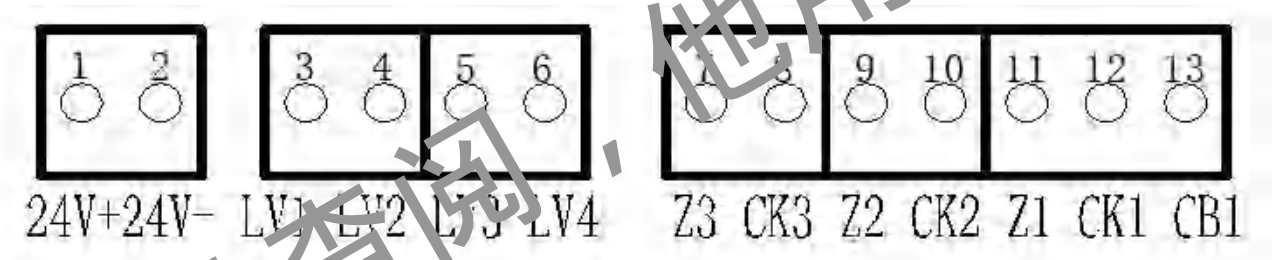


图 3

六 应用方法

探测器可以接入火灾报警控制系统中，应用方法如图 4 所示：

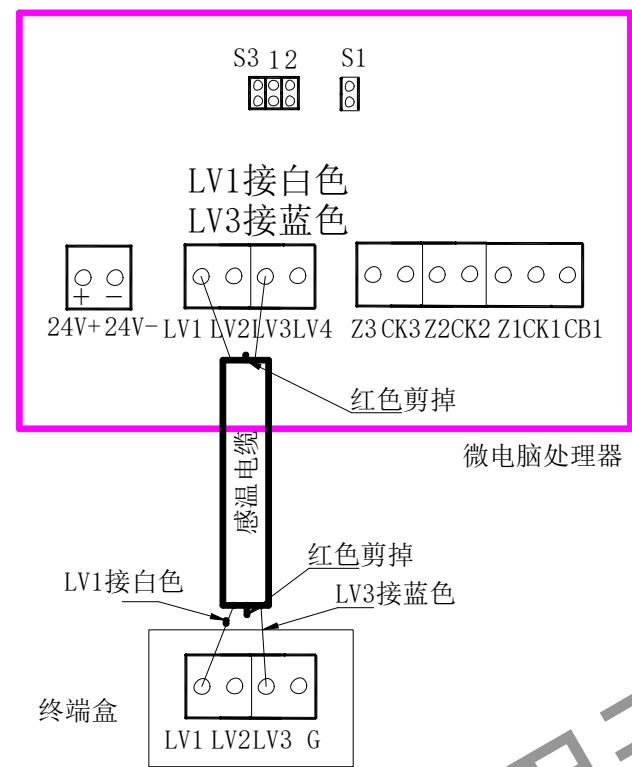

七、注意事项

1. 微电脑处理器以及终端盒应注意防水。
2. 探测器必须以连续的、无抽头或分叉的连续布线方式安装，并严格按照国家规范要求进行。
3. 重物应避免压在探测盒上，承受抗拉力为 100N。
4. 避免在探测器上涂刷腐蚀性物质。
5. 安装时严禁硬性折弯和扭转感温线缆。感温线缆的弯曲半径要大于 100mm，并防止护套破损。
6. 每年对探测器感温线缆两端开路进行阻值测试，其线芯之间正常阻值不应小于 $10M\Omega$ ，否则应予以更换。测量设备宜采用 500V 兆欧表。
7. 建议每年对探测器进行实体火灾测试，以确保探测器稳定可靠的运行。
8. 运输时应妥善包装，避免积压冲击。
9. 严禁私自维修探测器，如探测器存在故障，请及时与本公司联系。